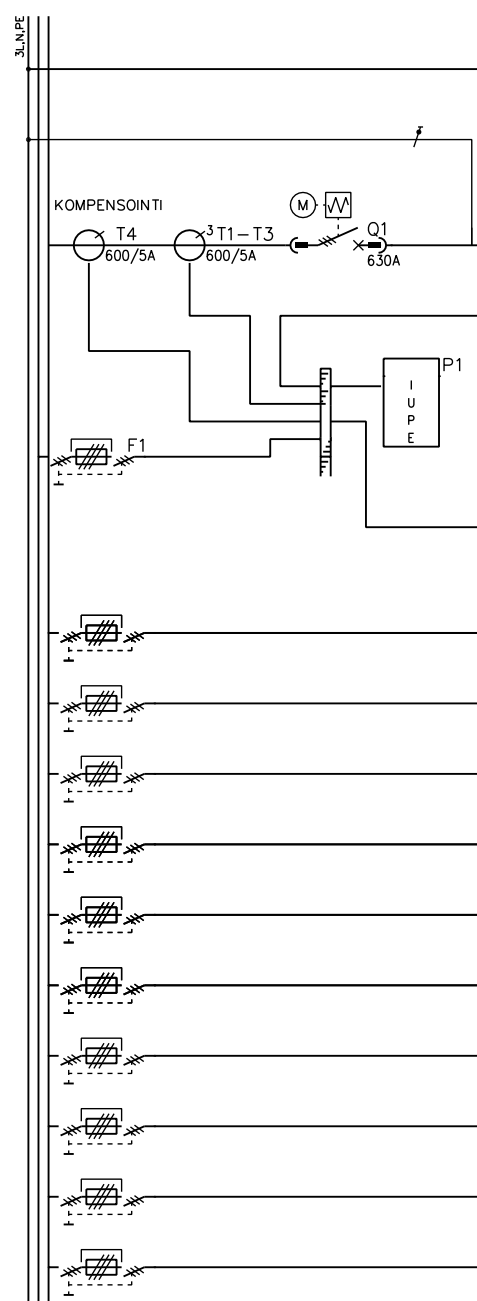


**INSINÖÖRI
STUDIO**
Tornatorintie 3 48100 KOTKA
insinooristudio.fi

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE					A/A	JOHDOTUS				
								KÄYTTÖMAADOITUS MEB						MK50KV				A
																		B
																		C
																		D
								JAKELUMUUNTAJA T4 400 kVA						2xAXMK 4G240				E
								VERKKOANALYSAATTORI P1										F
							0201	JÄNNITEMITTAUS					10/63A					G
								MUUNTAJAN T14 SYÖTTÖKATKAISIJAN AUKIOHJAUS						MMO-HF 7x2,5				H
													/400					J
								JÄÄHDYTYS					/250	XCMK-HF 4x50/25				K
<p>PÄÄKAAVISSA ESITETTYJEN SULAKKEIDEN MÄÄRÄ (KYTKINVAROKE, JOHDONSUOJAKATK. JNE.) ON MINIMI.</p> <p>PÄÄKAAVION RYHMÄLÄHDÖT ON ARVIOITU.</p> <p>JOS LOPULLISTEN SUUNNITELMIEN MUKAAN TOTEUTUNEET RYHMÄLÄHDÖT YLITTÄVÄT ARVION, KYTKINVAROKKEITA/JOHDONSUOJAKATKAISUJOITA ON LISÄTTÄVÄ, JOTTA VAPAANA OLEVIENTÄHTÖJEN MÄÄRÄ SÄILYY.</p>													/250	XCMK-HF 4x50/25				L
													/250					M
								ESTOKELAPARISTO 100kVAR					200/250	XCMK 3x120/70				N
													/125					O
													/125					P
													/63					R
													/63					S
													/63					T
																		U
																		V
																		X
																		Y
																		Z
																		1
																		2

**INSINÖÖRI
STUDIO**
Tornatorinte 3 48100 KOTKA
insinooristudio.fi

[illegible]